

Kristianstads läns författningssamling



Länsstyrelsen

11 FS 1979:41

Utkom från trycket
den 24 augusti 1979

**Kungörelse
om fastställelse av skyddsområde m m enligt vattenlagen;**
utfärdad den 29 juni 1979.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen följande:

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunal grundvattentäkt i Degeberga samhälle, Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad ritning. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressaft o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras ur gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- d. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.

Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning blir följden.

Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.

h. Vid grus- och sandtäkt eller annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.


§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Denna kungörelse träder i kraft då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Bertil Retzner

Carl Ivar Höijer

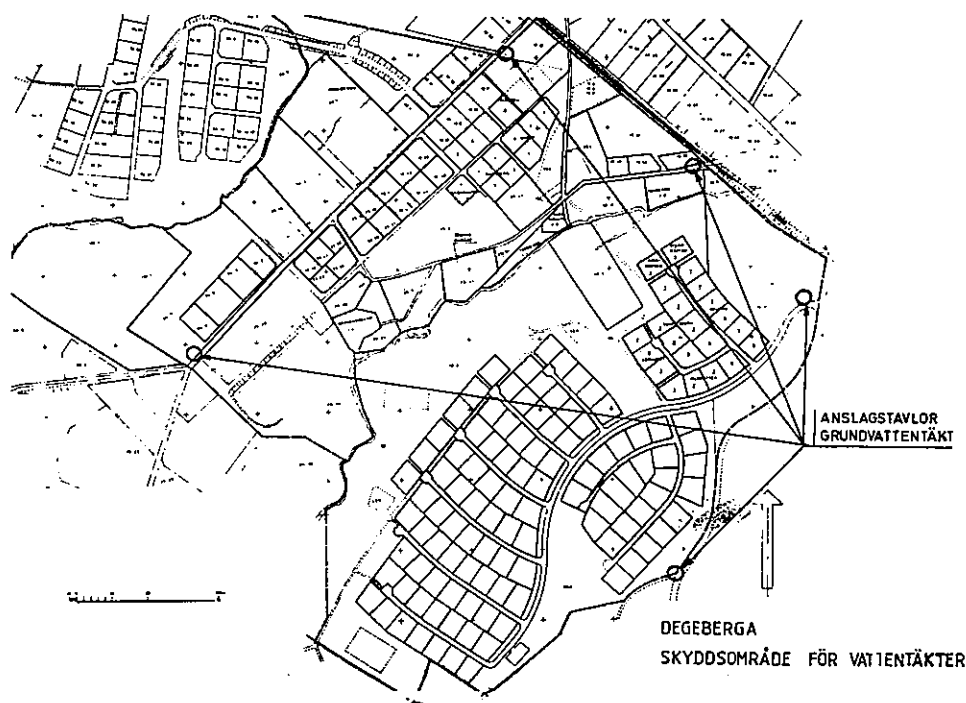

ISSN 0347-1586